


Ведомость расхода арматурной стали на РКм1, кг

Марка элемента	Изделия арматурные											
	Арматура класса										Всего	
	А I (A240) ГОСТ 5781-82*				А III (A400) ГОСТ 5781-82*							
	СмЗнс ГОСТ 380-94				25 Г2С ГОСТ 5781-82*							
	Ø 10			Итого	Ø 10							Итого
РКм1	9.0			9.0	233.46						233.46	242.46

Спецификация перекрытия РКм 1 (отм. -3,900)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг	Примечание
Сборочные единицы					
1		Ø10 A I (A240) ГОСТ 5781-82* L= 150	100	0,09	
2	ГОСТ 23279-85	4С 10 AIII-200 10 AIII-200 430x430	2	116.73	
3		φ10 A III (A400) ГОСТ 5781-82* L=530	2	0,327	
Обрамление					
4		С16П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-88* L=22,12 м.п.		315,0	
Материалы					
5	ГОСТ 530-2012	Кирпич керамический пустотелый 1НФ М125 размер 250*120*65мм	14		штук
6	ГОСТ 10667-90	Листовое органическое стекло СО-120-К 6x260x530	1	2,07	
		Бетон класса В 25, F50, W6	м3	3.37	

Крепление направляющих насоса

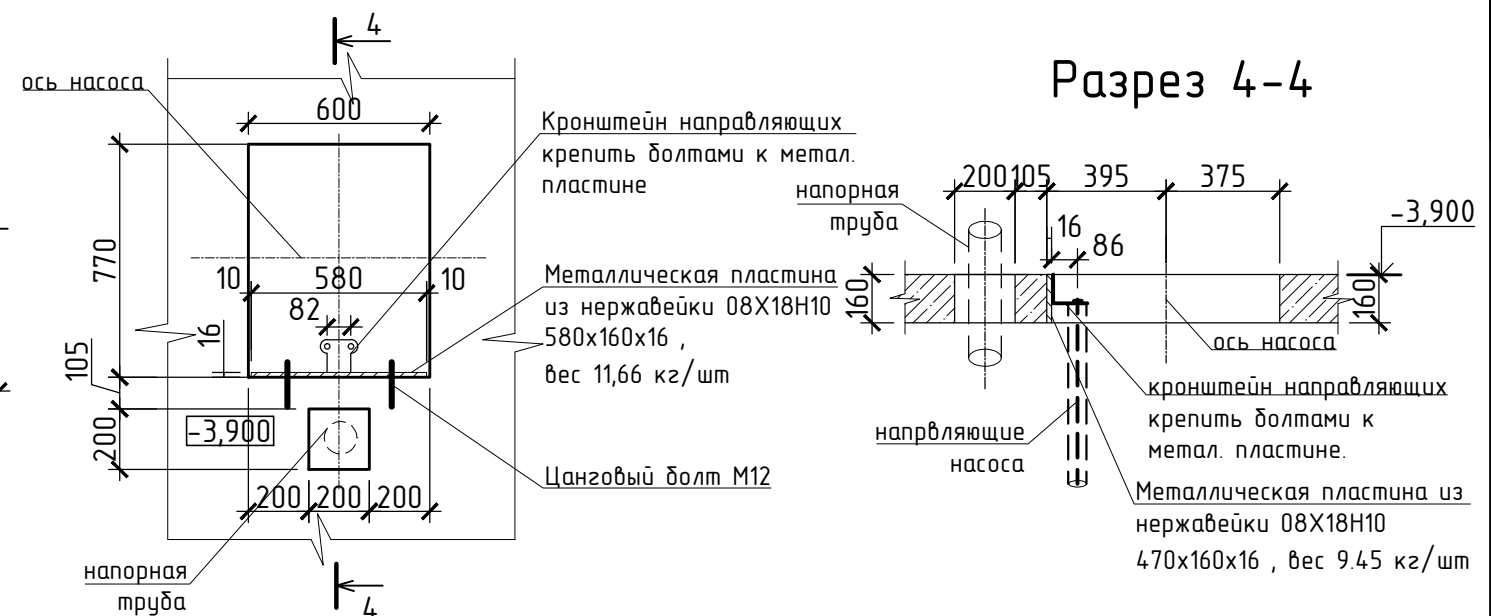

1. Ведомость чертежей см. лист 1
2. Данный лист смотреть совместно с л.20

						16-56-КЖ		
						Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул.М.Горького и ул.Милиционная в Октябрьском районе г. Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Канализационная насосная станция	стадия	лист
ГИП	Гоголев						Р	20
Рук.гр.	Яковлева					Разрез 1-1. Разрез 2-2. Перекрытия РКм 1 (отм. -3,900). Крепление направляющих насоса. Разрез 4-4.	МУП г.Ижевска "Ижводоканал"	
Разраб.	Карнов							