


| Параметр                      | Уровень              | Управление               |                 |                                     | Положение                                |     | Сигнализация |                |                      | Расход             | Положение выключателя |            |         | Температура воздуха |                 | Влажность воздуха |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|-----|--------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------|---------|---------------------|-----------------|-------------------|
| Место отбора импульса         | Подводящий коллектор | Шкаф управления дробилки | Привод дробилки | Кнопочный пост управления дробилкой | Гидропривод задвижки на подв. коллекторе |     | С2000-4      |                |                      | Ввод водопр. в КНС | ВРУ с АВР             |            |         | Машзал              |                 | Машзал            |
|                               |                      |                          |                 |                                     |  |     | Реле "Пожар" | Реле "Тревога" | Реле "Неисправность" |                    | Ввод №1               | Секционный | Ввод №2 | 200 мм от пола      | 1000 мм от пола |                   |
| Обозначение чертежа установки | ТМ4-499-89           | —                        |                 |                                     | —  |     | —            |                |                      | —                  | —                     |            |         | —                   |                 | —                 |
| Позиция                       | SL1 (3 шт)           | ШУД                      | K1.1*           | SB-K1.1***                          | SL3                                      | SL4 | ARK**        |                |                      | СВК 15-3-1*        | QF1                   | QF3        | QF2     | BT1                 | BT2             | Bh                |

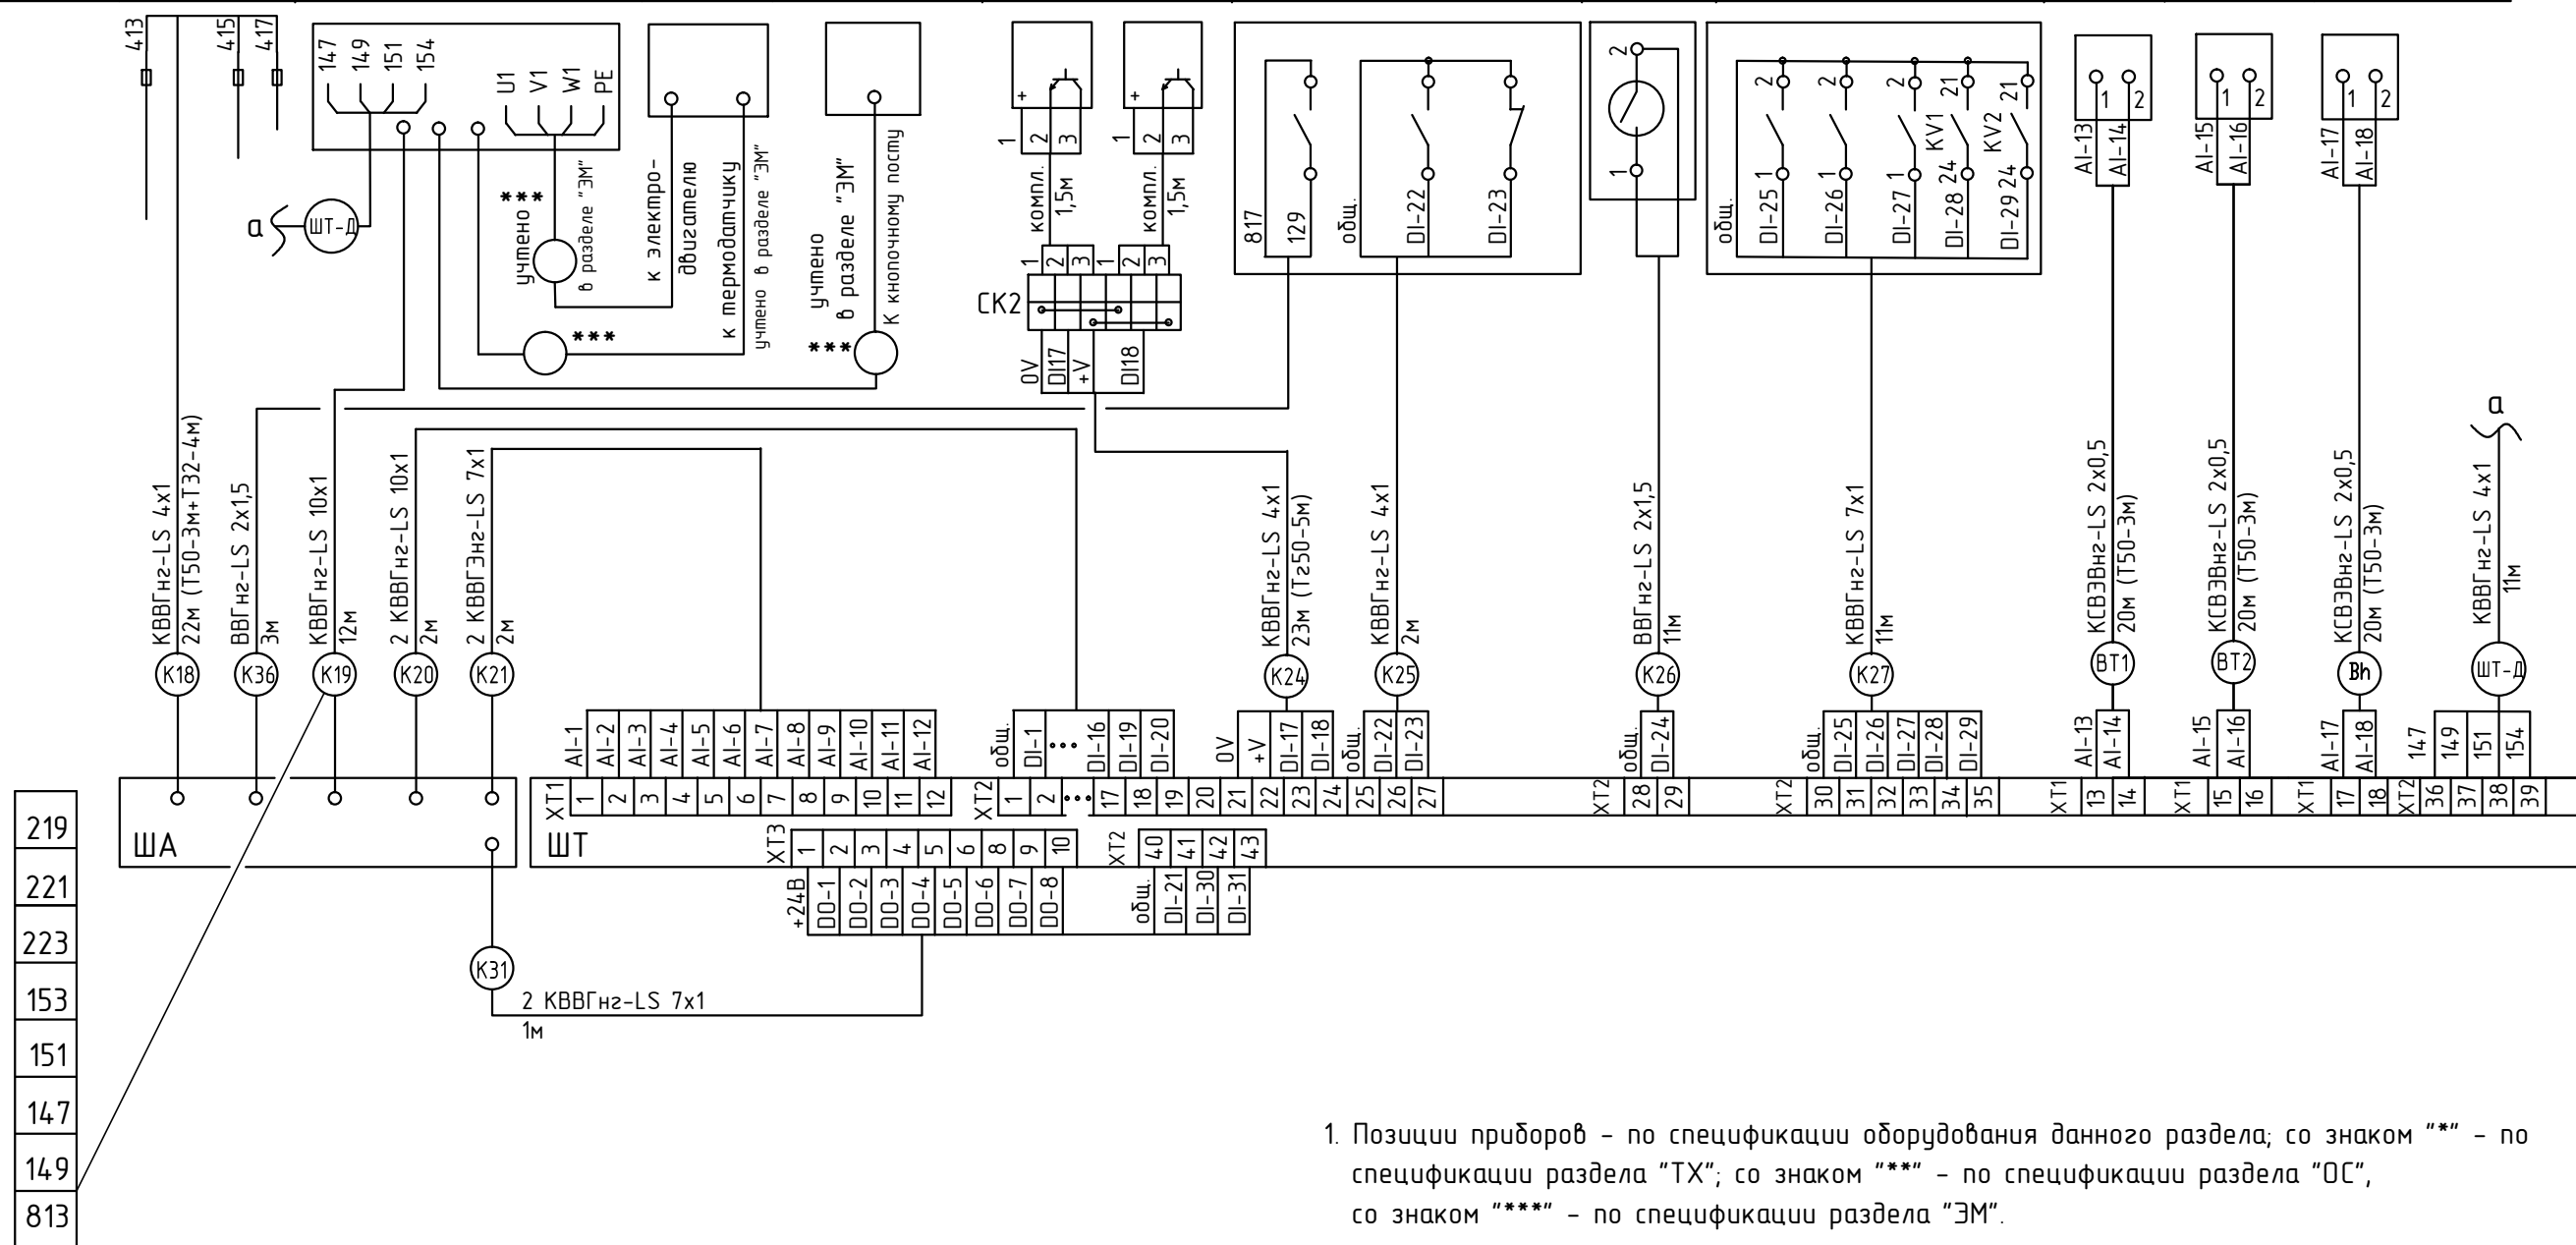

1. Позиции приборов - по спецификации оборудования данного раздела; со знаком "\*\*\*" - по спецификации раздела "ТХ"; со знаком "\*\*\*\*" - по спецификации раздела "ОС", со знаком "\*\*\*\*\*" - по спецификации раздела "ЭМ".

| Поз.<br>обозн. | Наименование  | Кол | Прим. |
|----------------|---|-----|-------|
| СК2            | Коробка соединительная с наборными зажимами на 10 клемм | 1   |       |
|                |   |     |       |

|         |            |      |       |         |      |   |  |      |        |
|---------|------------|------|-------|---------|------|---|--|------|--------|
|         |            |      |       |         |      | 16-56-АТХ   |  |      |        |
|         |            |      |       |         |      | Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М.Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г. Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства". |  |      |        |
| Изм     | Нуч        | Лист | № док | Подпись | Дата | Канализационная насосная станция  | Стадия   | Лист | Листов |
|         |            |      |       |         |      |   | Р  | 14   |        |
| ГИП     | Гоголев    |      |       |         |      |   | Схема соединений внешних проводок (продолжение). |      |        |
| Рук.гр. | Яковлева   |      |       |         |      |   | МУП г.Ижевска "Ижводоканал"                      |      |        |
| Разраб. | Долженкова |      |       |         |      |   |  |      |        |