


Параметр	Уровень					
Место отбора импульса	Приёмный резервуар					
Обозначение чертежа установки	ТМ4-499-89					
Позиция	SL2 (2 шт)	SL2	SL2	SL2	SL2	SL1.1

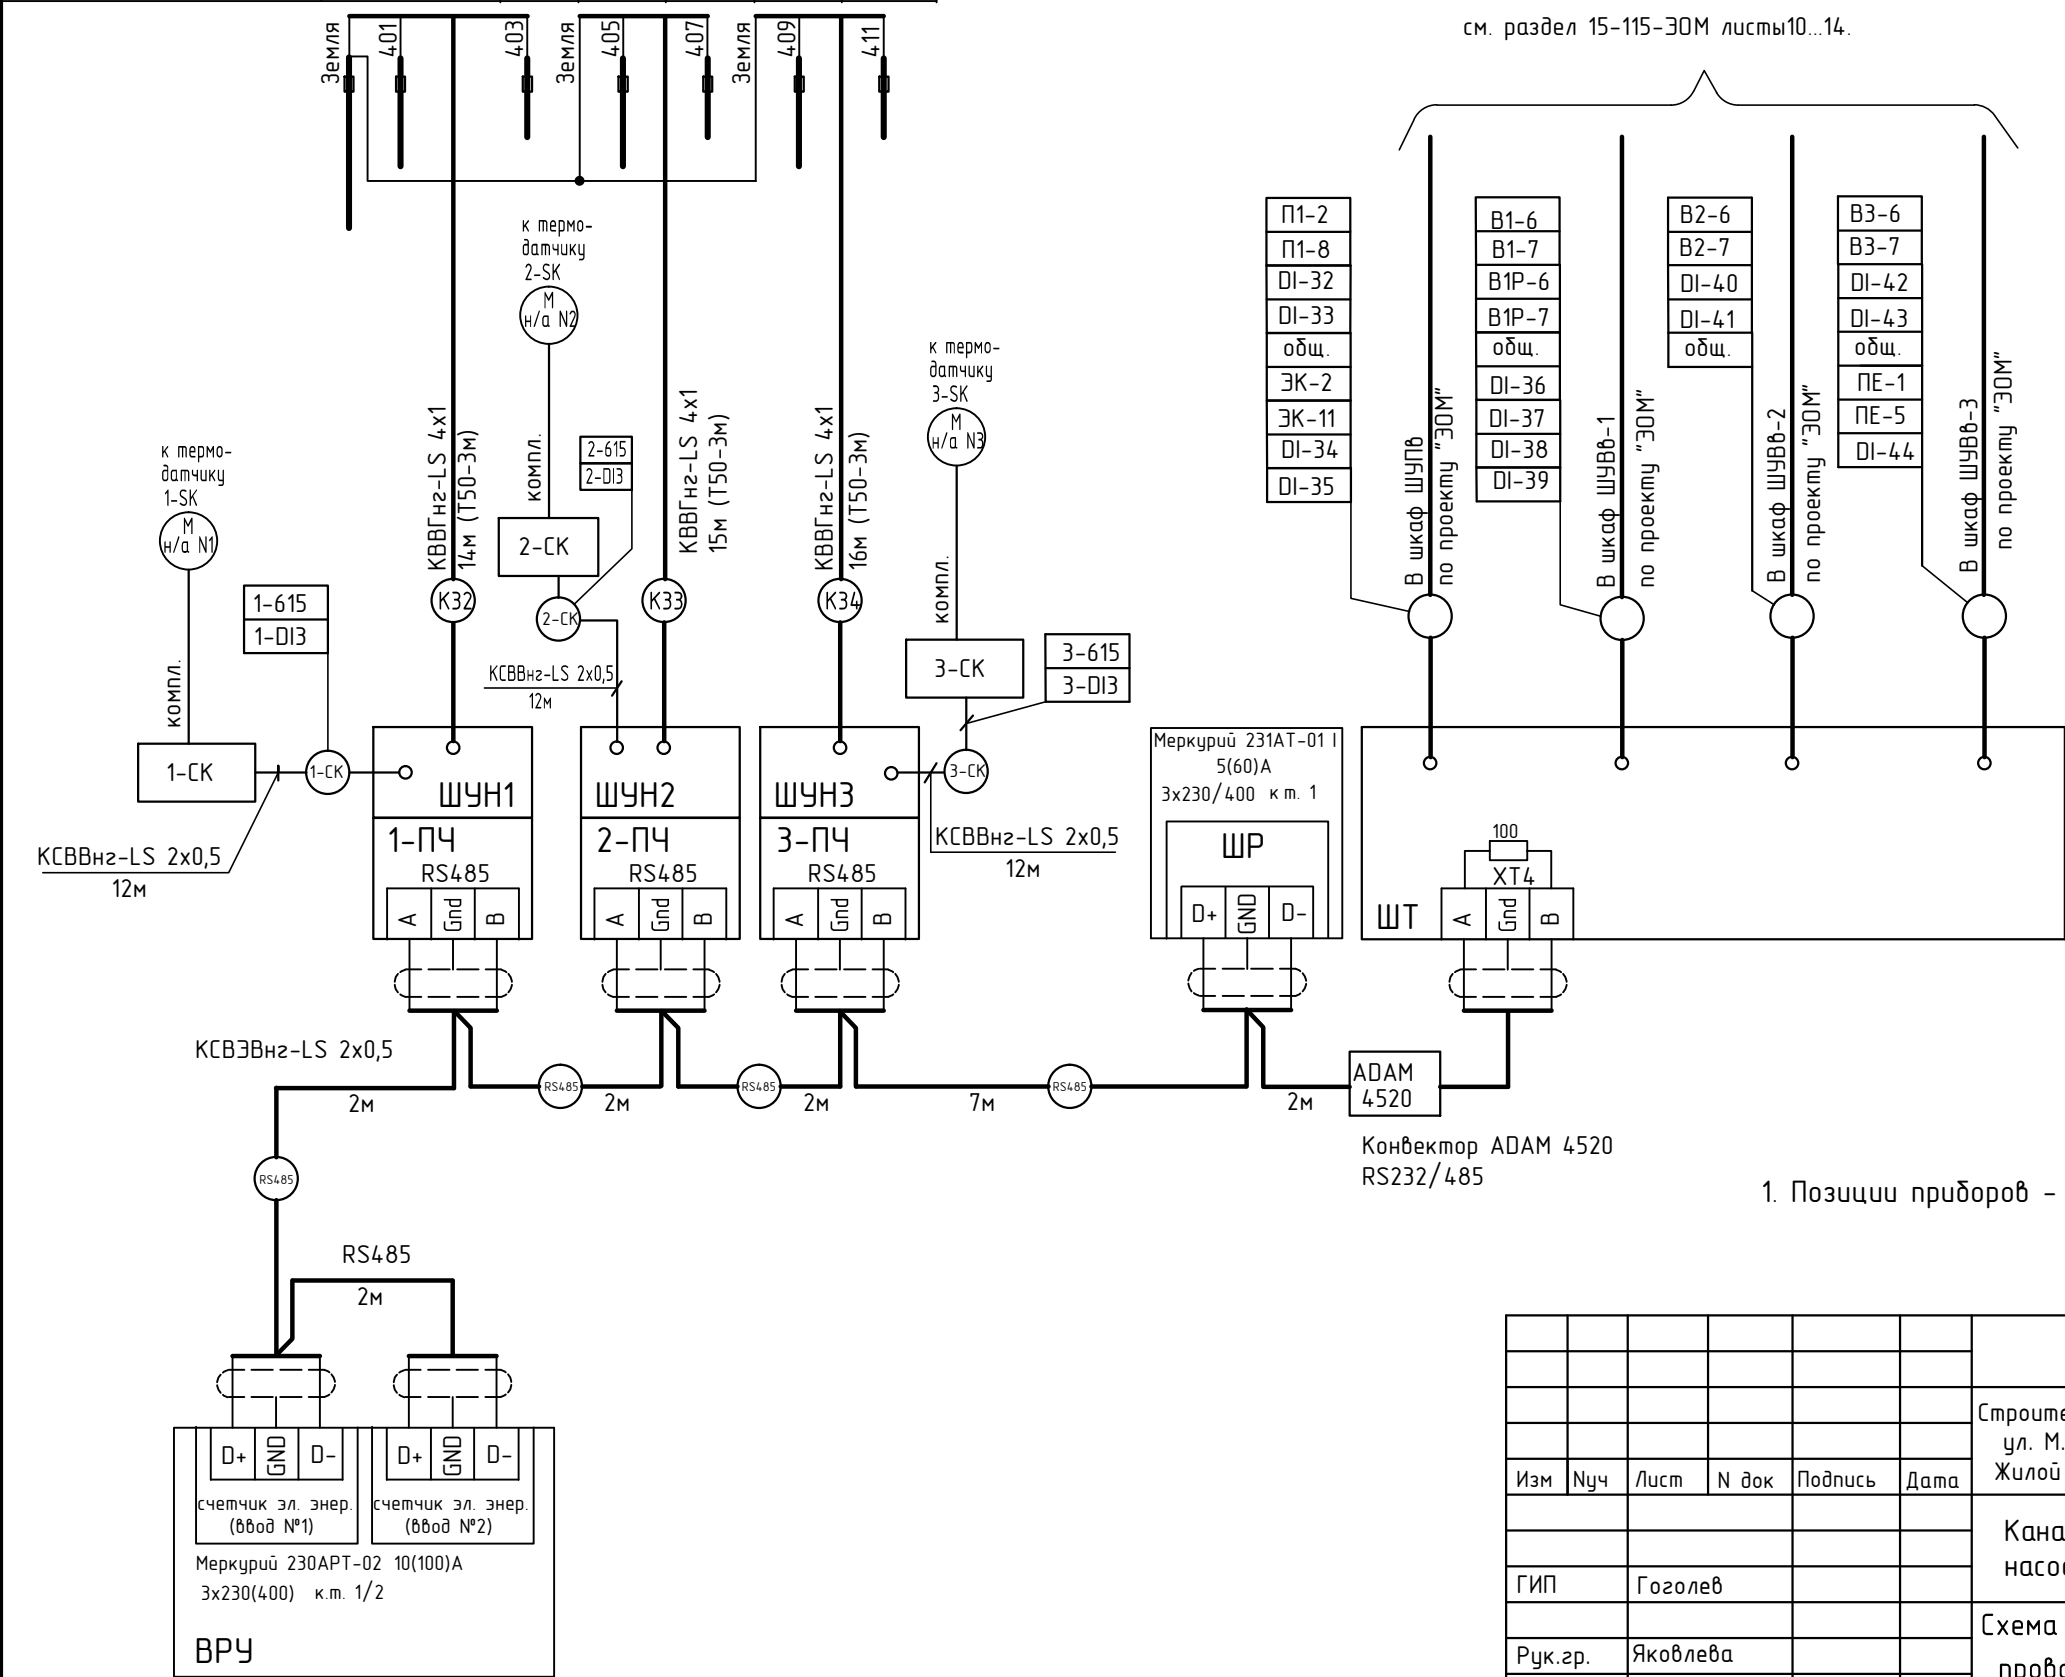

1. Позиции приборов - по спецификации оборудования данного раздела.

						16-56-АТХ			
						Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М.Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г. Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства".			
Изм	Нуч	Лист	N док	Подпись	Дата				
						Канализационная насосная станция	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Гоголев						Р	15	
Рук.гр.	Яковлева					Схема соединений внешних проводок (окончание).	МУП г.Ижевска "Ижводоканал"		
Разраб.	Долженкова								